


## GBM installatie "DOORLUSSEN" Tegui Monitor serie 7

Bij alle monitoren worden de eindweerstand doorgeknipt tenzij anders aangegeven.

Als de voordeurbel op de deurvideo-installatie wordt aangesloten, dan moeten de voordeurbel-drukkers met 2x0.8 naar de toestellen worden gehaald.

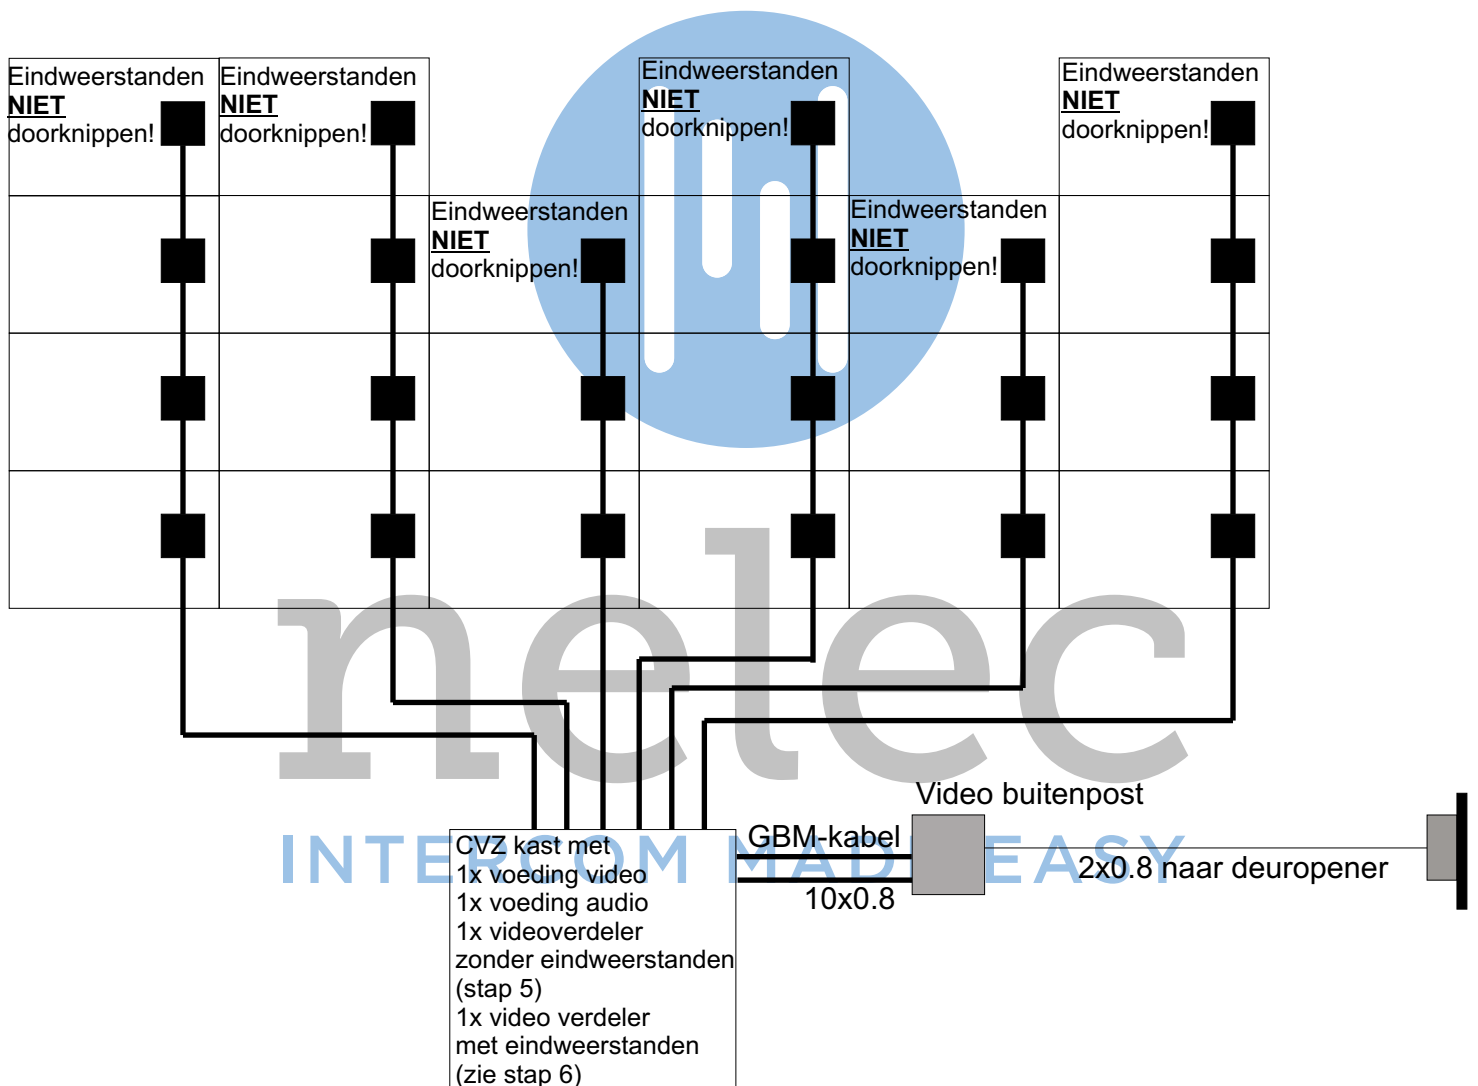

BS01101	<b>NELEC</b>
KVI 24 app. Barendrecht	
Ontwerp: BS	31-01-2001
Revisiedatum:	
F:\datawp\K\KVI\barendrecht 24 app.cdr	